

Messkonzept 8

Überschusseinspeisung mit mehreren Einspeiseanlagen in Kaskadenschaltung ohne Speicher

> Selbstverbrauch mit Vorrang BHKW

Anlagenbetreiber
 Name, Vorname/Eheleute/Firma

 Straße, Hausnummer _____ PLZ, Ort _____


Anlagenerrichter (Vom Anlagenerrichter auszufüllen. Alle Angaben sind auszufüllen bzw. anzukreuzen!)
 Name/Firma Anlagenerrichter

Spannungsebene des Netzanschlusses Niederspannung Mittelspannung Hochspannung

Art der Erzeugung und installierte Leistung
 Solar _____ kWp Biomasse _____ kW Biomasseart _____ BHKW _____ kW
 Wind _____ kW Deponiegas _____ kW Wasser _____ kW

Art der Messung ≤ 30 kW direkte Messung¹⁾ ≤ 100 kW Wandlermessung > 100 kW Leistungsmessung

Ort, Datum _____ Unterschrift Anlagenerrichter _____

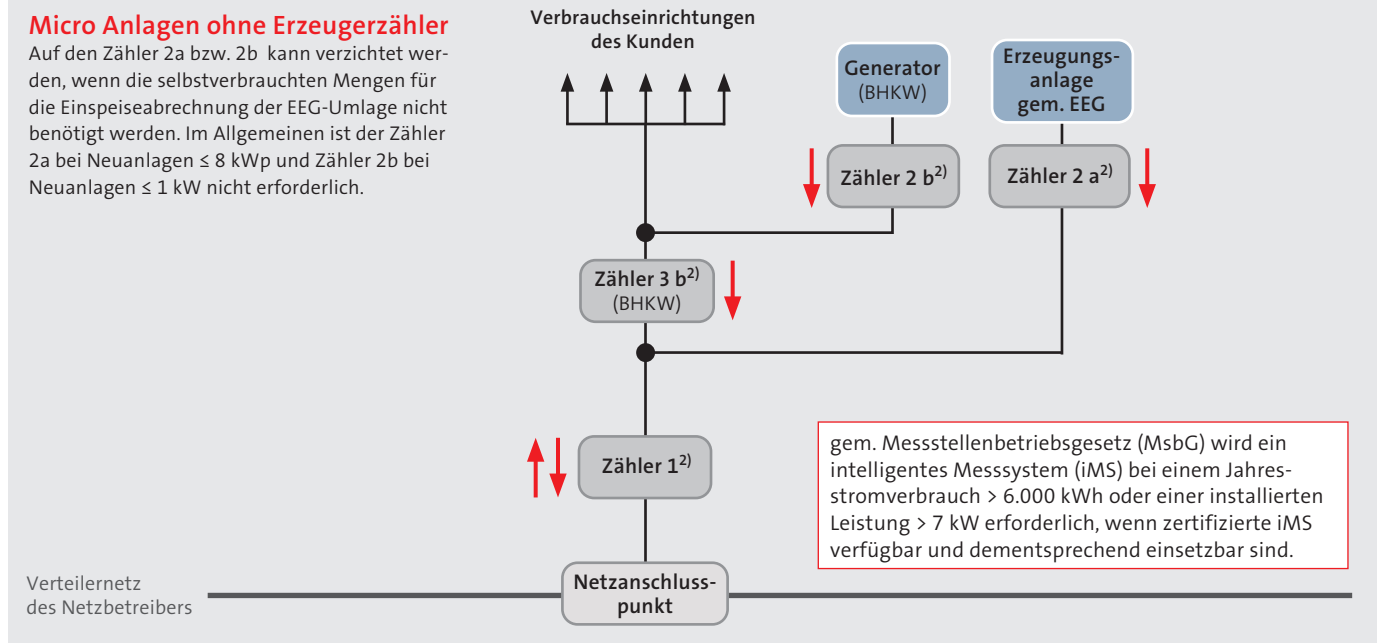

¹⁾ Die Anforderungen der VDE-AR-N 4100, 7.3 Belastungs- und Bestückungsvarianten von Zählerplätzen bzgl. der Betriebsart sind entsprechend zu berücksichtigen (Dauerbetrieb).

²⁾ Es ist eine gleichartige Messung aufzubauen. D. h., wird für einen Zählpunkt eine RLM-Messung erforderlich, so muss auch die zweite Messung als RLM-Messung aufgebaut werden.

Alle Messungen sind kostenpflichtig!